

广东朴华检测技术有限公司



检测报告

201819122880

检测项目：水质

检测类别：委托检测

委托单位：梅州市城市供排水中心

报告日期：2022 年 3 月 14 日

广东朴华检测技术有限公司（检验检测专用章）



广东朴华检测技术有限公司

报 告 声 明

- 1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、报告无本公司检验检测专用章，无骑缝章，无报告编写人、审核人、签发人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、送样委托检测，应书面说明样品来源，本公司仅对委托样品检测数据负责。
- 5、如被测单位对本报告数据有异议，应于收到报告之日起十五日内，向本公司提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由，逾期不予受理。
- 6、如需复检须在收到本报告之日起十个工作日内向本公司提出申请，对于性能不稳不易留样的样品，恕不受理复检。
- 7、报告未经我公司书面批准，不得部分复制本报告。未经同意不得用于广告宣传。
- 8、解释权归本公司所有。

联系地址：广东省梅州市梅县区扶大高新区三葵（金鸡石水库）

邮政编码：514733

网址：<http://www.gdphtt.com>

联系电话：0753-2598876

传真：0753-2595876

联系手机：15307538076

邮箱：gdphtt@163.com

广东朴华检测技术有限公司

检 测 报 告

1、检测概况

委托单位	梅州市城市供排水中心		
通讯地址	梅州市正兴路6号二楼		
项目名称	2021-2022 年度梅州城区供水水质监测项目		
联系人员	刘爱文	联系电话	134 3018 0725 189 3361 8283
采样员	沈萌萌、沈奎	采样日期	2022.3.3
检测员	林丽、林素玲、梁怀玉、李蓉、 张路娣、朱玉薇、李冰、张利方、 杨依婷、刘婷	检测日期	2022.3.3-3.10
样品描述	水样均为无色无味无浮油透明		

本页以下空白

2、采样点位布设及采样时间

采样点位及样品编号	采样时间	检测项目
司法局（管网水）PHTT20220182S001 (N24°17'33" E116°07'07")	2022.3.3 09:17	臭和味、肉眼可见物、pH、二氧化氯、色度、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、六价铬、氰化物、硝酸盐、亚硝酸盐氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、臭氧、游离余氯、一氯胺、砷、镉、铅、硒、铝、铁、锰、铜、锌、汞、氟化物、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、氯化物、硫酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总α放射性、总β放射性
粤东医院（管网水）PHTT20220182S010/S011 (N24°16'47" E116°04'14")	2022.3.3 14:37	
市生环局（管网水）PHTT20220182S008 (N24°15'54" E116°07'37")	2022.3.3 13:30	
芹洋半岛（管网水）PHTT20220182S006 (N24°16'48" E116°08'27")	2022.3.3 11:20	
东山中学（管网水）PHTT20220182S005 (N24°18'19" E116°08'07")	2022.3.3 10:43	
五洲城（管网水）PHTT20220182S004 (N24°18'60" E116°06'25")	2022.3.3 10:21	
江南水厂（出厂水）PHTT20220182S002 (N24°17'59" E116°06'49")	2022.3.3 09:39	
西桥水厂（出厂水）PHTT20220182S003 (N24°17'50" E116°06'23")	2022.3.3 10:02	
东升水厂（出厂水）PHTT20220182S007 (N24°16'52" E116°09'20")	2022.3.3 13:02	
新城水厂（出厂水）PHTT20220182S009 (N24°14'46" E116°04'56")	2022.3.3 14:03	

3、检测结果

水质检测结果 1

单位: mg/L (注明的除外)

样品名称及编号 检测结果 检测项目	司法局 (管网水) PHTT20220182 S001	粤东医院 (管网水) PHTT20220182 S010/S011	市生环局 (管网水) PHTT20220182 S008	芹洋半岛 (管网水) PHTT20220182 S006	东山中学 (管网水) PHTT20220182 S005	五洲城 (管网水) PHTT20220182 S004	参照 GB 5749-2006《生活 饮用水卫生标准》表 1 及 表 2 出厂水中管网末梢水 余量限值标准
总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不得检出
耐热大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不得检出
菌落总数 (CFU/mL)	未检出	1	未检出	2	未检出	1	100
砷	$<1 \times 10^{-3}$	$<1 \times 10^{-3}$	$<1 \times 10^{-3}$	$<1 \times 10^{-3}$	$<1 \times 10^{-3}$	$<1 \times 10^{-3}$	0.01
镉	$<6 \times 10^{-5}$	$<6 \times 10^{-5}$	$<6 \times 10^{-5}$	$<6 \times 10^{-5}$	$<6 \times 10^{-5}$	$<6 \times 10^{-5}$	0.005
六价铬	$<4 \times 10^{-3}$	$<4 \times 10^{-3}$	$<4 \times 10^{-3}$	$<4 \times 10^{-3}$	$<4 \times 10^{-3}$	$<4 \times 10^{-3}$	0.05
铅	$<7 \times 10^{-5}$	$<7 \times 10^{-5}$	$<7 \times 10^{-5}$	$<7 \times 10^{-5}$	$<7 \times 10^{-5}$	1.1×10^{-4}	0.01
汞	$<1 \times 10^{-4}$	$<1 \times 10^{-4}$	$<1 \times 10^{-4}$	$<1 \times 10^{-4}$	$<1 \times 10^{-4}$	$<1 \times 10^{-4}$	0.001
硒	$<4 \times 10^{-4}$	$<4 \times 10^{-4}$	$<4 \times 10^{-4}$	$<4 \times 10^{-4}$	$<4 \times 10^{-4}$	$<4 \times 10^{-4}$	0.01
氰化物	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	0.05
氟化物	0.260	0.282	0.258	0.278	0.256	0.242	1.0
硝酸盐 (以 N 计)	1.32	1.60	1.44	1.52	1.46	1.33	10

样品名称及编号 检测结果 检测项目	司法局 (管网水) PHTT20220182 S001	粤东医院 (管网水) PHTT20220182 S010/S011	市生环局 (管网水) PHTT20220182 S008	芹洋半岛 (管网水) PHTT20220182 S006	东山中学 (管网水) PHTT20220182 S005	五洲城 (管网水) PHTT20220182 S004	参照 GB 5749-2006《生活 饮用水卫生标准》表 1 及 表 2 出厂水中管网末梢水 余量限值标准
三氯甲烷	0.0304	0.0470	0.0488	0.0440	0.0490	0.0497	0.06
四氯化碳	$<2.1 \times 10^{-4}$	$<2.1 \times 10^{-4}$	$<2.1 \times 10^{-4}$	$<2.1 \times 10^{-4}$	$<2.1 \times 10^{-4}$	$<2.1 \times 10^{-4}$	0.002
溴酸盐	$<5 \times 10^{-3}$	$<5 \times 10^{-3}$	$<5 \times 10^{-3}$	$<5 \times 10^{-3}$	$<5 \times 10^{-3}$	$<5 \times 10^{-3}$	0.01
亚硝酸盐氮	$<1 \times 10^{-3}$	$<1 \times 10^{-3}$	$<1 \times 10^{-3}$	$<1 \times 10^{-3}$	$<1 \times 10^{-3}$	$<1 \times 10^{-3}$	—
亚氯酸盐	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.7
氯酸盐	<0.23	<0.23	<0.23	<0.23	<0.23	<0.23	0.7
色度 (度)	5	5	5	5	5	5	15
浑浊度 (NTU)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无
pH (无量纲)	7.01	7.01	6.99	6.90	6.91	6.99	6.5-8.5
铝	0.014	0.014	0.012	0.010	0.013	0.011	0.2
铁	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	0.3
锰	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.1
铜	9.2×10^{-4}	1.13×10^{-3}	1.12×10^{-3}	1.15×10^{-3}	9.4×10^{-4}	3.33×10^{-3}	1.0
锌	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	1.0

样品名称及编号 检测结果 检测项目	司法局 (管网水) PHTT20220182 S001	粤东医院 (管网水) PHTT20220182 S010/S011	市生环局 (管网水) PHTT20220182 S008	芹洋半岛 (管网水) PHTT20220182 S006	东山中学 (管网水) PHTT20220182 S005	五洲城 (管网水) PHTT20220182 S004	参照 GB 5749-2006《生活 饮用水卫生标准》表 1 及 表 2 出厂水中管网末梢水 余量限值标准
氯化物	13.1	12.5	12.4	13.0	12.8	13.0	250
硫酸盐	15.4	15.0	14.3	14.8	15.3	15.4	250
溶解性总固体	89	172	166	178	130	168	1000
总硬度 (以 CaCO_3 计)	40	37	35	38	39	37	450
耗氧量 (以 O_2 计)	1.12	1.00	1.12	0.92	1.20	1.28	3
挥发酚类	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	0.002
阴离子合成洗涤剂	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.3
总 α 放射性 (Bq/L)	$<1.6 \times 10^{-2}$	$<1.6 \times 10^{-2}$	$<1.6 \times 10^{-2}$	$<1.6 \times 10^{-2}$	$<1.6 \times 10^{-2}$	$<1.6 \times 10^{-2}$	0.5
总 β 放射性 (Bq/L)	0.194	0.202	0.197	0.190	0.133	0.156	1
游离余氯 ^①	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	≥ 0.05
一氯胺	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—
臭氧	$<1 \times 10^{-5}$	$<1 \times 10^{-5}$	$<1 \times 10^{-5}$	$<1 \times 10^{-5}$	$<1 \times 10^{-5}$	$<1 \times 10^{-5}$	—
二氧化氯	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	—

备注: 1、本结果只对当日当次采样负责;
 2、采样当天 (2022.3.3) 天气晴;
 3、“ $<$ ”表示浓度低于方法检出限并加检出限值;
 4、“—”表示标准对该项目无限值要求;
 5、“①”表示使用次氯酸钠消毒;
 6、限值参照标准由委托方提供。

3.2 水质检测结果 2

单位: mg/L (注明的除外)

样品名称及编号 检测结果 检测项目	江南水厂 (出厂水) PHTT20220182S002	西桥水厂 (出厂水) PHTT20220182S003	东升水厂 (出厂水) PHTT20220182S007	新城水厂 (出厂水) PHTT20220182S009	参照 GB 5749-2006《生活 饮用水卫生标准》表 1、表 3、表 2 出厂水中余量及附 录 A 限值标准
总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	未检出	未检出	未检出	不得检出
耐热大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	未检出	未检出	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	未检出	未检出	未检出	不得检出
菌落总数 (CFU/mL)	未检出	1	未检出	未检出	100
砷	$<1 \times 10^{-3}$	$<1 \times 10^{-3}$	$<1 \times 10^{-3}$	$<1 \times 10^{-3}$	0.01
镉	$<6 \times 10^{-5}$	$<6 \times 10^{-5}$	$<6 \times 10^{-5}$	$<6 \times 10^{-5}$	0.005
六价铬	$<4 \times 10^{-3}$	$<4 \times 10^{-3}$	$<4 \times 10^{-3}$	$<4 \times 10^{-3}$	0.05
铅	$<7 \times 10^{-5}$	$<7 \times 10^{-5}$	$<7 \times 10^{-5}$	$<7 \times 10^{-5}$	0.01
汞	$<1 \times 10^{-4}$	$<1 \times 10^{-4}$	$<1 \times 10^{-4}$	$<1 \times 10^{-4}$	0.001
硒	$<4 \times 10^{-4}$	$<4 \times 10^{-4}$	$<4 \times 10^{-4}$	$<4 \times 10^{-4}$	0.01
氰化物	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	$<2 \times 10^{-3}$	0.05
氟化物	0.191	0.248	0.034	0.228	1.0
硝酸盐 (以 N 计)	1.59	1.34	0.740	1.58	10
三氯甲烷	0.0389	0.0525	0.0395	0.0477	0.06

样品名称及编号 检测结果 检测项目	江南水厂 (出厂水) PHTT20220182S002	西桥水厂 (出厂水) PHTT20220182S003	东升水厂 (出厂水) PHTT20220182S007	新城水厂 (出厂水) PHTT20220182S009	参照 GB 5749-2006《生活 饮用水卫生标准》表 1、表 3、表 2 出厂水中余量及附 录 A 限值标准
四氯化碳	$<2.1 \times 10^{-4}$	$<2.1 \times 10^{-4}$	$<2.1 \times 10^{-4}$	$<2.1 \times 10^{-4}$	0.002
溴酸盐	$<5 \times 10^{-3}$	$<5 \times 10^{-3}$	$<5 \times 10^{-3}$	$<5 \times 10^{-3}$	0.01
亚硝酸盐氮	$<1 \times 10^{-3}$	$<1 \times 10^{-3}$	$<1 \times 10^{-3}$	$<1 \times 10^{-3}$	—
亚氯酸盐	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.7
氯酸盐	<0.23	<0.23	<0.23	<0.23	0.7
色度 (度)	5	5	5	5	15
浑浊度 (NTU)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无	无	无	无
pH (无量纲)	6.97	7.00	7.25	7.00	6.5-8.5
铝	0.013	0.015	0.010	0.013	0.2
铁	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	0.3
锰	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.1
铜	7.7×10^{-4}	6.7×10^{-4}	1.0×10^{-4}	6.2×10^{-4}	1.0
锌	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
氯化物	11.9	12.9	4.38	12.4	250
硫酸盐	15.1	15.4	3.45	15.0	250

样品名称及编号 检测结果 检测项目	江南水厂 (出厂水) PHTT20220182S002	西桥水厂 (出厂水) PHTT20220182S003	东升水厂 (出厂水) PHTT20220182S007	新城水厂 (出厂水) PHTT20220182S009	参照 GB 5749-2006《生活 饮用水卫生标准》表 1、表 3、表 2 出厂水中余量及附 录 A 限值标准
溶解性总固体	144	160	154	164	1000
总硬度 (以 CaCO_3 计)	40	37	13	37	450
耗氧量 (以 O_2 计)	1.20	1.08	0.40	0.96	3
挥发酚类 (以苯酚计)	$<2\times 10^{-3}$	$<2\times 10^{-3}$	$<2\times 10^{-3}$	$<2\times 10^{-3}$	0.002
阴离子合成洗涤剂	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.3
总 α 放射性 (Bq/L)	$<1.6\times 10^{-2}$	0.018	$<1.6\times 10^{-2}$	$<1.6\times 10^{-2}$	0.5
总 β 放射性 (Bq/L)	0.155	0.186	0.050	0.176	1
游离余氯 ^①	0.38	0.39	0.39	0.38	≥ 0.3 , <4
一氯胺	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	——
臭氧	$<1\times 10^{-5}$	$<1\times 10^{-5}$	$<1\times 10^{-5}$	$<1\times 10^{-5}$	——
二氧化氯	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	——

备注: 1、本结果只对当日当次采样负责;
 2、采样当天 (2022.3.3) 天气晴;
 3、“ $<$ ”表示浓度低于方法检出限并加检出限值;
 4、“——”表示标准对该项目无限值要求;
 5、“①”表示使用次氯酸钠消毒;
 6、限值参照标准由委托方提供。

4、项目分析仪器及检出限


检测项目	检测分析方法	分析仪器编号及型号	检出限
总大肠菌群	多管发酵法 GB/T 5750.12-2006 (2.1)	PHTT/YQ-130 DHP9272B 型恒温培养箱 PHTT/YQ-14 SMART 型双目生物显微镜	——
耐热大肠菌群	多管发酵法 GB/T 5750.12-2006(3.1)	PHTT/YQ-130 DHP9272B 型恒温培养箱 PHTT/YQ-47 CF-1A 型台式紫外观察灯	——
大肠埃希氏菌	多管发酵法 GB/T 5750.12-2006(4.1)	PHTT/YQ-130 DHP9272B 型恒温培养箱 PHTT/YQ-47 CF-1A 型台式紫外观察灯	——
菌落总数	平皿计数法 GB/T 5750.12-2006 (1.1)	PHTT/YQ-130 DHP9272B 型恒温培养箱	——
砷	原子荧光法 GB/T 5750.7-2006(6.1)	PHTT/YQ-03 AFS200S 型原子荧光光度计	$1 \times 10^{-3} \text{ mg/L}$
镉	电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	PHTT/YQ-116 NexION1000G 型 电感耦合等离子体质谱仪	$6 \times 10^{-5} \text{ mg/L}$
六价铬	二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2006 (10.1)	PHTT/YQ-08 UV1801 型紫外可见分光光度计	$4 \times 10^{-3} \text{ mg/L}$
铅	电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	PHTT/YQ-116 NexION1000G 型 电感耦合等离子体质谱仪	$7 \times 10^{-5} \text{ mg/L}$
汞	原子荧光法 GB/T 5750.6-2006(8.1)	PHTT/YQ-03 AFS200S 型原子荧光光度计	$1 \times 10^{-4} \text{ mg/L}$
硒	原子荧光法 GB/T 5750.6-2006(7.1)	PHTT/YQ-03 AFS200S 型原子荧光光度计	$4 \times 10^{-4} \text{ mg/L}$
氰化物	异烟酸-巴比妥酸分光光度法 GB/T 5750.5-2006 (4.2)	PHTT/YQ-08 UV1801 型紫外可见分光光度计	0.002 mg/L
氟化物	离子色谱法 GB/T 5750.5-2006(3.2)	PHTT/YQ-213 CIC-D100 型离子色谱仪	0.025 mg/L
硝酸盐 (以 N 计)	离子色谱法 GB/T 5750.5-2006(5.3)	PHTT/YQ-213 CIC-D100 型离子色谱仪	0.038 mg/L

检测项目	检测分析方法	分析仪器编号及型号	检出限
三氯甲烷	气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	PHTT/YQ-114 TRAEL300 ISQ7000 型 气相色谱-质谱仪	3×10^{-5} mg/L
四氯化碳	气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	PHTT/YQ-114 TRAEL300 ISQ7000 型 气相色谱-质谱仪	2.1×10^{-4} mg/L
溴酸盐	离子色谱法 GB/T 5750.10-2006 (14.2)	PHTT/YQ-213 CIC-D100 型离子色谱仪	0.005 mg/L
亚氯酸盐	碘量法 GB/T 5750.10-2006(13.1)	10ml 微量滴定管	0.04mg/L
亚硝酸盐氮	重氮偶合分光光度法 GB/T 5750.5-2006 (10.1)	PHTT/YQ-08 UV1801 型紫外可见分光光 度计	0.001 mg/L
氯酸盐	碘量法 GB/T 5750.11-2006(6)	10ml 微量滴定管	0.23mg/L
色度	铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2006 (1.1)	——	5 度
浑浊度	散射法-福尔马肼 GB/T 5750.4-2006 (2.1)	PHTT/YQ-23 WZS-180A 型浊度计	0.5 (NTU)
臭和味	嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2006 (3.1)	——	——
肉眼可见物	直接观察法 GB/T 5750.4-2006 (4.1)	——	——
pH	玻璃电极法 GB/T 5750.4-2006(5.1)	PHTT/YQ-19 PHSJ-3F 型 pH 计	——
铝	铬天青分光光度法 GB/T 5750.6-2006 (1.1)	PHTT/YQ-08 UV1801 型紫外可见分光光 度计	0.008mg/L
铁	火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006(2.1)	PHTT/YQ-04 WFX-130A 型原子吸收分光 光度计	0.075 mg/L
锰	火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006(3.1)	PHTT/YQ-04 WFX-130A 型原子吸收分光 光度计	0.025 mg/L
铜	电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	PHTT/YQ-116 NexION1000G 型 电感耦合等离子体质谱仪	9×10^{-5} mg/L


检测项目	检测分析方法	分析仪器编号及型号	检出限
锌	原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 (5.1)	PHTT/YQ-04 WFX-130A 型原子吸收分光光度计	0.01mg/L
氯化物	离子色谱法 GB/T 5750.5-2006(2.2)	PHTT/YQ-213 CIC-D100 型离子色谱仪	0.038 mg/L
硫酸盐	离子色谱法 GB/T 5750.5-2006(1.2)	PHTT/YQ-213 CIC-D100 型离子色谱仪	0.188 mg/L
溶解性总固体	称量法 GB/T 5750.4-2006 (8.1)	PHTT/YQ-104 AUW120D 型电子天平	—
总硬度	EDTA 滴定法 GB/T 5750.4-2006(7.1)	50ml 酸碱滴定管	1.0 mg/L
耗氧量	滴定法 GB/T 5750.7-2006 (1.1)	50ml 酸碱滴定管	0.05 mg/L
挥发酚类	4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 GB/T 5750.4-2006(9.1)	PHTT/YQ-07 722 型可见分光光度计	0.002 mg/L
阴离子合成洗涤剂	亚甲蓝分光光度法 GB/T 5750.4-2006(10.1)	PHTT/YQ-07 722 型可见分光光度计	0.05 mg/L
总 α 放射性	低本底总 α 检测法 GB/T 5750.13-2006 (1)	PHTT/YQ-132 LB-4 型四路低本底 $\alpha\beta$ 测量仪	1.6×10^{-2} Bq/L
总 β 放射性	薄样法 GB/T 5750.13-2006 (2)	PHTT/YQ-132 LB-4 型四路低本底 $\alpha\beta$ 测量仪	2.8×10^{-2} Bq/L
游离余氯	N,N,-二乙基对苯二胺分光光度法 GB/T 5750.11-2006 (1.1)	PHTT/YQ-08 UV1801 型紫外可见分光光度计	0.01mg/L
一氯胺	N,N,-二乙基对苯二胺分光光度法 GB/T 5750.11-2006 (3.1)	PHTT/YQ-08 UV1801 型紫外可见分光光度计	0.01mg/L
臭氧	碘量法 GB/T 5750.11-2006 (5.2)	PHTT/YQ-07 722 型可见分光光度计	1×10^{-5} mg/L
二氧化氯	N, N 二乙基对苯二胺硫酸亚铁铵滴定法 GB/T 5750.11-2006 (4.1)	10ml 微量滴定管	0.025mg/L

本页以下空白


5、现场情况

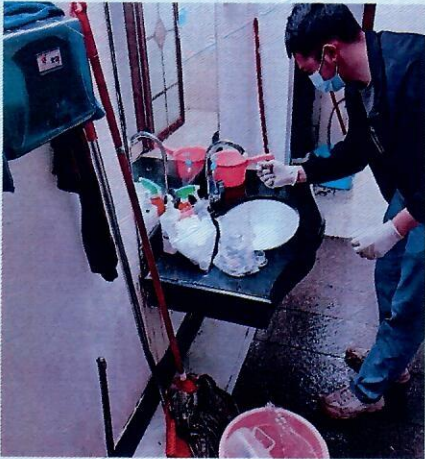

司法局（管网水）

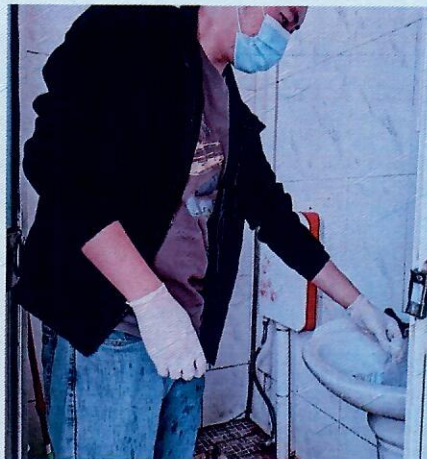

粤东医院（管网水）

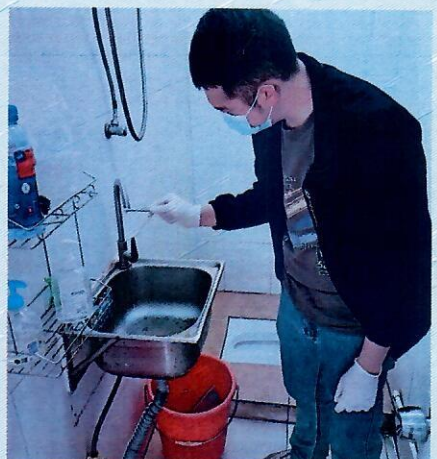


市生环局（管网水）




芹洋半岛（管网水）



东山中学（管网水）

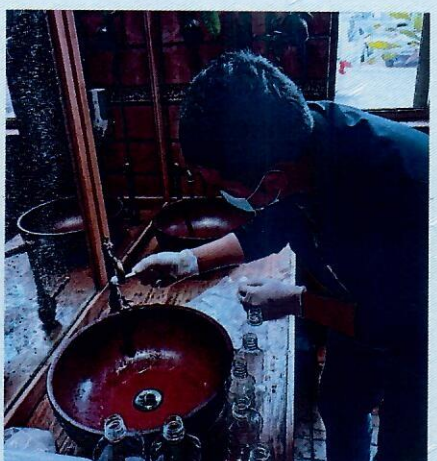

五洲城（管网水）

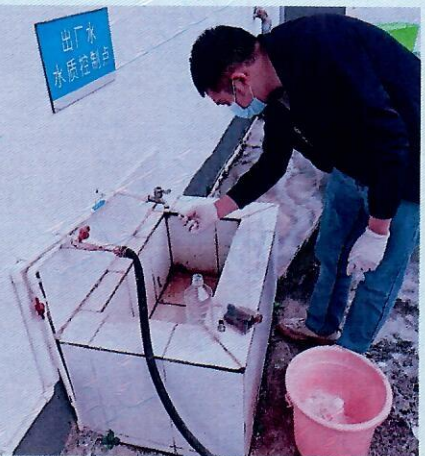


江南水厂（出厂水）



西桥水厂（出厂水）



东升水厂（出厂水）

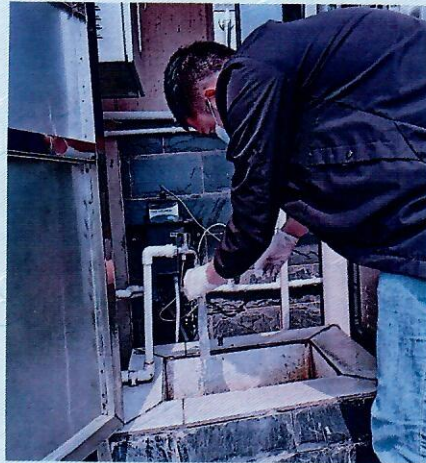

新城水厂（出厂水）

编制：刘燕珍 刘燕珍

审核：王颖 王颖

签发：林军 林军

日期：2022.3.14

报告结束

