广东朴华检测技术有限公司

CMA 检测 报告

201819122880

检测项目：水质

检测类别：委托检测

委托单位：梅州市城市供排水中心

报告日期：2022 年 8 月 5 日

广东朴华检测技术有限公司（检验检测专用章）

广东朴华检测技术有限公司

报 告 声 明

1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

2、报告无本公司检验检测专用章，无骑缝章，无报告编写人、审核人、签发人签字无效。

3、报告需填写清楚，涂改无效。

4、送样委托检测，应书面说明样品来源，本公司仅对委托样品检测数据负责。

5、如被测单位对本报告数据有异议，应于收到报告之日起十五日内，向本公司提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由，逾期不予受理。

6、如需复检须在收到本报告之日起十个工作日内向本公司提出申请，对于性能不稳不易留样的样品，恕不受理复检。

7、报告未经我公司书面批准，不得部分复制本报告。未经同意不得用于广告宣传。

8、解释权归本公司所有。

联系地址：广东省梅州市梅县区扶大高新区三葵（金鸡石水库）

邮政编码：514733　　网址：http://www.gdphtt.com

联系电话：0753-2598876　　传真：0753-2595876

联系手机：15307538076　　邮箱：gdphtt@163.com

广东朴华检测技术有限公司

检 测 报 告

1、检测概况

委托单位	梅州市城市供排水中心		
通讯地址	梅州市正兴路 6 号二楼		
项目名称	2022-2023 年度梅州城区供水水质监测项目		
联系人员	刘爱文	联系电话	134 3018 0725 189 3361 8283
采样员	沈奎、赖炜元	采样日期	2022.7.29
检测员	李慧莲、陈苑珍、梁怀玉、张利方、林素玲、朱玉薇、李冰、韦晓燕、杨依婷	检测日期	2022.7.29-8.5
样品描述	水样均为无色无味无浮油透明		

本页以下空白

2、采样点位布设及采样时间

采样点位及样品编号	采样时间	检测项目
司法局（管网水）PHTT20220858S001 （N24°17′33″ E116°07′07″）	2022.7.29　09:02	臭和味、肉眼可见物、pH、二氧化氯、色度、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、六价铬、氰化物、硝酸盐、亚硝酸盐氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、臭氧、游离余氯、一氯胺、砷、镉、铅、硒、铝、铁、锰、铜、锌、汞、氟化物、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、氯化物、硫酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总α放射性、总β放射性
粤东医院（管网水）PHTT20220858S012/S013 （N24°16′47″ E116°04′14″）	2022.7.29　13:18	
市生环局（管网水）PHTT20220858S010 （N24°15′54″ E116°07′37″）	2022.7.29　11:46	
芹洋半岛（管网水）PHTT20220858S007 （N24°16′48″ E116°08′27″）	2022.7.29　10:49	
东山中学（管网水）PHTT20220858S006 （N24°18′19″ E116°08′07″）	2022.7.29　10:32	
五洲城（管网水）PHTT20220858S004 （N24°18′60″ E116°06′25″）	2022.7.29　09:54	
月梅（管网水）PHTT20220858S005 （N24°19′41″ E116°07′08″）	2022.7.29　10:11	
客天下（管网水）PHTT20220858S009 （N24°15′59″ E116°08′42″）	2022.7.29　11:25	
江南水厂（出厂水）PHTT20220858S002 （N24°17′59″ E116°06′49″）	2022.7.29　09:20	
西桥水厂（出厂水）PHTT20220858S003 （N24°17′50″ E116°06′23″）	2022.7.29　09:35	
东升水厂（出厂水）PHTT20220858S008 （N24°16′52″ E116°09′20″）	2022.7.29　11:07	
新城水厂（出厂水）PHTT20220858S011 （N24°14′46″ E116°04′56″）	2022.7.29　12:21	

3、检测结果

水质检测结果 1

单位：mg/L（注明的除外）

样品名称及编号 / 检测结果 / 检测项目	司法局（管网水）PHTT20220858S001	粤东医院（管网水）PHTT20220858S012/S013	市生环局（管网水）PHTT20220858S010	芹洋半岛（管网水）PHTT20220858S007	东山中学（管网水）PHTT20220858S006	五洲城（管网水）PHTT20220858S004	月梅（管网水）PHTT20220858S005	客天下（管网水）PHTT20220858S009	参照 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》表 1 及表 2 管网末梢水余量限值标准
总大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不得检出
耐热大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌（MPN/100mL）	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不得检出
菌落总数（CFU/mL）	1	1	未检出	未检出	未检出	未检出	2	未检出	100
砷	$<1\times10^{-3}$	$<1\times10^{-3}$	$<1\times10^{-3}$	$<1\times10^{-3}$	$<1\times10^{-3}$	$<1\times10^{-3}$	$<1\times10^{-3}$	$<1\times10^{-3}$	0.01
镉	$<6\times10^{-5}$	$<6\times10^{-5}$	$<6\times10^{-5}$	$<6\times10^{-5}$	$<6\times10^{-5}$	$<6\times10^{-5}$	$<6\times10^{-5}$	$<6\times10^{-5}$	0.005
六价铬	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.05
铅	$<7\times10^{-5}$	1.0×10^{-4}	2.2×10^{-4}	9×10^{-5}	7×10^{-5}	4.4×10^{-4}	$<7\times10^{-5}$	$<7\times10^{-5}$	0.01
汞	$<1\times10^{-4}$	$<1\times10^{-4}$	$<1\times10^{-4}$	$<1\times10^{-4}$	$<1\times10^{-4}$	$<1\times10^{-4}$	$<1\times10^{-4}$	$<1\times10^{-4}$	0.001
硒	$<4\times10^{-4}$	$<4\times10^{-4}$	$<4\times10^{-4}$	$<4\times10^{-4}$	$<4\times10^{-4}$	$<4\times10^{-4}$	$<4\times10^{-4}$	$<4\times10^{-4}$	0.01
氰化物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.05
氟化物	0.066	0.436	0.299	0.049	0.229	<0.025	0.264	0.097	1.0
硝酸盐（以 N 计）	0.496	0.558	0.574	0.335	0.517	0.250	0.512	0.275	10

样品名称及编号 / 检测结果 / 检测项目	司法局（管网水）PHTT20220858S001	粤东医院（管网水）PHTT20220858S012/S013	市生环局（管网水）PHTT20220858S010	芹洋半岛（管网水）PHTT20220858S007	东山中学（管网水）PHTT20220858S006	五洲城（管网水）PHTT20220858S004	月梅（管网水）PHTT20220858S005	客天下（管网水）PHTT20220858S009	参照 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》表 1 及表 2 管网末梢水余量限值标准
三氯甲烷	0.0346	0.0471	0.0551	0.0324	0.0299	0.0407	0.0370	0.0481	0.06
四氯化碳	$<2.1\times10^{-4}$	$<2.1\times10^{-4}$	$<2.1\times10^{-4}$	$<2.1\times10^{-4}$	$<2.1\times10^{-4}$	$<2.1\times10^{-4}$	$<2.1\times10^{-4}$	$<2.1\times10^{-4}$	0.002
溴酸盐	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01
亚硝酸盐氮	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	——
亚氯酸盐	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.7
氯酸盐	<0.23	<0.23	<0.23	<0.23	<0.23	<0.23	<0.23	<0.23	0.7
色度（度）	5	5	5	5	5	5	5	5	15
浑浊度（NTU）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无
pH（无量纲）	7.09	7.13	7.19	7.20	7.06	7.07	7.21	7.04	6.5-8.5
铝	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.2
铁	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	0.3
锰	<0.025	<0.025	<0.025	0.026	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.1
铜	9.1×10^{-4}	9.8×10^{-4}	1.42×10^{-3}	1.12×10^{-3}	2.07×10^{-3}	5.10×10^{-3}	1.79×10^{-3}	1.5×10^{-4}	1.0
锌	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	1.0
氯化物	10.2	7.62	7.20	4.80	8.11	3.67	7.57	3.00	250

样品名称及编号 / 检测结果 / 检测项目	司法局（管网水）PHTT20220858S001	粤东医院（管网水）PHTT20220858S012/S013	市生环局（管网水）PHTT20220858S010	芹洋半岛（管网水）PHTT20220858S007	东山中学（管网水）PHTT20220858S006	五洲城（管网水）PHTT20220858S004	月梅（管网水）PHTT20220858S005	客天下（管网水）PHTT20220858S009	参照 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》表 1 及表 2 管网末梢水余量限值标准
硫酸盐	6.83	11.4	11.1	4.31	10.6	2.26	10.1	2.54	250
溶解性总固体	56	108	90	68	108	42	92	48	1000
总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	40	53	52	32	44	22	43	11	450
耗氧量（以 O_2 计）	1.09	1.05	1.21	0.76	1.41	0.64	1.33	0.64	3
挥发酚类	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	0.3
总α放射性（Bq/L）	$<1.6\times10^{-2}$	$<1.6\times10^{-2}$	$<1.6\times10^{-2}$	$<1.6\times10^{-2}$	$<1.6\times10^{-2}$	$<1.6\times10^{-2}$	$<1.6\times10^{-2}$	$<1.6\times10^{-2}$	0.5
总β放射性（Bq/L）	0.103	0.037	0.132	0.059	0.110	0.040	0.128	0.050	1
游离余氯①	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08	0.09	≥0.05
一氯胺	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	——
臭氧	$<1\times10^{-5}$	$<1\times10^{-5}$	$<1\times10^{-5}$	$<1\times10^{-5}$	$<1\times10^{-5}$	$<1\times10^{-5}$	$<1\times10^{-5}$	$<1\times10^{-5}$	——
二氧化氯	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	——

备注：1、本结果只对当日当次采样负责；
2、采样当天（2022.7.29）天气晴；
3、“<”表示浓度低于方法检出限并加检出限值；
4、“——”表示标准对该项目无限值要求；
5、“①”表示使用次氯酸钠消毒；
6、限值参照标准由委托单位提供。

3.2 水质检测结果 2

单位：mg/L（注明的除外）

样品名称及编号 / 检测结果 / 检测项目	江南水厂（出厂水）PHTT20220858S002	西桥水厂（出厂水）PHTT20220858S003	东升水厂（出厂水）PHTT20220858S008	新城水厂（出厂水）PHTT20220858S011	参照 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》表 1 及表 2 出厂水中限值、出厂水中余量限值标准
总大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	未检出	未检出	未检出	不得检出
耐热大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	未检出	未检出	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌（MPN/100mL）	未检出	未检出	未检出	未检出	不得检出
菌落总数（CFU/mL）	未检出	未检出	未检出	未检出	100
砷	$<1\times10^{-3}$	$<1\times10^{-3}$	$<1\times10^{-3}$	$<1\times10^{-3}$	0.01
镉	$<6\times10^{-5}$	$<6\times10^{-5}$	$<6\times10^{-5}$	$<6\times10^{-5}$	0.005
六价铬	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.05
铅	7.3×10^{-4}	$<7\times10^{-5}$	$<7\times10^{-5}$	$<7\times10^{-5}$	0.01
汞	$<1\times10^{-4}$	$<1\times10^{-4}$	$<1\times10^{-4}$	$<1\times10^{-4}$	0.001
硒	$<4\times10^{-4}$	$<4\times10^{-4}$	$<4\times10^{-4}$	$<4\times10^{-4}$	0.01
氰化物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.05
氟化物	0.287	<0.025	0.054	0.562	1.0
硝酸盐（以 N 计）	0.524	0.251	0.252	0.570	10
三氯甲烷	0.0311	0.0251	0.0277	0.0559	0.06

样品名称及编号 / 检测结果 / 检测项目	江南水厂（出厂水）PHTT20220858S002	西桥水厂（出厂水）PHTT20220858S003	东升水厂（出厂水）PHTT20220858S008	新城水厂（出厂水）PHTT20220858S011	参照 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》表 1 及表 2 出厂水中限值、出厂水中余量限值标准
四氯化碳	$<2.1\times10^{-4}$	$<2.1\times10^{-4}$	$<2.1\times10^{-4}$	$<2.1\times10^{-4}$	0.002
溴酸盐	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01
亚硝酸盐氮	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	——
亚氯酸盐	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.7
氯酸盐	<0.23	<0.23	<0.23	<0.23	0.7
色度（度）	5	5	5	5	15
浑浊度（NTU）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无	无	无	无
pH（无量纲）	7.11	7.18	7.14	7.10	6.5-8.5
铝	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.2
铁	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	0.3
锰	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.1
铜	9.3×10^{-4}	2.5×10^{-4}	2.0×10^{-4}	1.0×10^{-3}	1.0
锌	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
氯化物	8.88	3.79	3.37	8.72	250
硫酸盐	11.2	2.42	2.24	11.1	250

样品名称及编号 / 检测结果 / 检测项目	江南水厂（出厂水）PHTT20220858S002	西桥水厂（出厂水）PHTT20220858S003	东升水厂（出厂水）PHTT20220858S008	新城水厂（出厂水）PHTT20220858S011	参照 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》表 1 及表 2 出厂水中限值、出厂水中余量限值标准
溶解性总固体	114	56	61	98	1000
总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	54	27	31	49	450
耗氧量（以 O_2 计）	1.41	0.64	0.60	1.33	3
挥发酚类（以苯酚计）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	0.3
总α放射性（Bq/L）	$<1.6\times10^{-2}$	$<1.6\times10^{-2}$	$<1.6\times10^{-2}$	$<1.6\times10^{-2}$	0.5
总β放射性（Bq/L）	0.116	0.030	0.058	0.146	1
游离余氯①	0.37	0.38	0.42	0.43	≥0.3，<4
一氯胺	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	——
臭氧	$<1\times10^{-5}$	$<1\times10^{-5}$	$<1\times10^{-5}$	$<1\times10^{-5}$	——
二氧化氯	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	——

备注：1、本结果只对当日当次采样负责；
2、采样当天（2022.7.29）天气晴；
3、“<”表示浓度低于方法检出限并加检出限值；
4、“——”表示标准对该项目无限值要求；
5、“①”表示使用次氯酸钠消毒；
6、限值参照标准由委托单位提供。

4、项目分析仪器及检出限

检测项目	检测分析方法	分析仪器编号及型号	检出限
总大肠菌群	多管发酵法 GB/T 5750.12-2006（2.1）	PHTT/YQ-130 DHP9272B 型恒温培养箱 PHTT/YQ-14 SMART 型双目生物显微镜	——
耐热大肠菌群	多管发酵法 GB/T 5750.12-2006(3.1)	PHTT/YQ-130 DHP9272B 型恒温培养箱 PHTT/YQ-47 CF-1A 型台式紫外观察灯	——
大肠埃希氏菌	多管发酵法 GB/T 5750.12-2006(4.1)	PHTT/YQ-130 DHP9272B 型恒温培养箱 PHTT/YQ-47 CF-1A 型台式紫外观察灯	——
菌落总数	平皿计数法 GB/T 5750.12-2006（1.1）	PHTT/YQ-130 DHP9272B 型恒温培养箱	——
砷	原子荧光法 GB/T 5750.7-2006(6.1)	PHTT/YQ-03 AFS200S 型原子荧光光度计	1×10^{-3} mg/L
镉	电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006（1.5）	PHTT/YQ-116 NexION1000G 型 电感耦合等离子体质谱仪	6×10^{-5} mg/L
六价铬	二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2006（10.1）	PHTT/YQ-07 722 型可见分光光度计	0.004 mg/L
铅	电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006（1.5）	PHTT/YQ-116 NexION1000G 型 电感耦合等离子体质谱仪	7×10^{-5} mg/L
汞	原子荧光法 GB/T 5750.6-2006(8.1)	PHTT/YQ-03 AFS200S 型原子荧光光度计	1×10^{-4} mg/L
硒	原子荧光法 GB/T 5750.6-2006(7.1)	PHTT/YQ-03 AFS200S 型原子荧光光度计	4×10^{-4} mg/L
氰化物	异烟酸-巴比妥酸分光光度法 GB/T 5750.5-2006（4.2）	PHTT/YQ-08 UV1801 型紫外可见分光光度计	0.002 mg/L
氟化物	离子色谱法 GB/T 5750.5-2006(3.2)	PHTT/YQ-213 CIC-D100 型离子色谱仪	0.025 mg/L
硝酸盐 （以 N 计）	离子色谱法 GB/T 5750.5-2006(5.3)	PHTT/YQ-213 CIC-D100 型离子色谱仪	0.038 mg/L

检测项目	检测分析方法	分析仪器编号及型号	检出限
三氯甲烷	气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	PHTT/YQ-114 Trace1300 ISQ7000 型 气相色谱-质谱仪	3×10^{-5} mg/L
四氯化碳	气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	PHTT/YQ-114 Trace1300 ISQ7000 型 气相色谱-质谱仪	2.1×10^{-4} mg/L
溴酸盐	离子色谱法 GB/T 5750.10-2006（14.2）	PHTT/YQ-213 CIC-D100 型离子色谱仪	0.005 mg/L
亚氯酸盐	碘量法 GB/T 5750.10-2006(13.1)	10ml 微量滴定管	0.04 mg/L
亚硝酸盐氮	重氮偶合分光光度法 GB/T 5750.5-2006（10.1）	PHTT/YQ-08 UV1801 型紫外可见分光光度计	0.001 mg/L
氯酸盐	碘量法 GB/T 5750.11-2006(6)	10ml 微量滴定管	0.23 mg/L
色度	铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2006（1.1）	——	5 度
浑浊度	散射法-福尔马肼 GB/T 5750.4-2006（2.1）	PHTT/YQ-23 WZS-180A 型浊度计	0.5 NTU
臭和味	嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2006（3.1）	——	——
肉眼可见物	直接观察法 GB/T 5750.4-2006（4.1）	——	——
pH	玻璃电极法 GB/T 5750.4-2006(5.1)	PHTT/YQ-19 PHSJ-3F 型 pH 计	——
铝	铬天青分光光度法 GB/T 5750.6-2006（1.1）	PHTT/YQ-08 UV1801 型紫外可见分光光度计	0.008 mg/L
铁	火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006(2.1)	PHTT/YQ-04 WFX-130A 型原子吸收分光光度计	0.075 mg/L
锰	火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006(3.1)	PHTT/YQ-04 WFX-130A 型原子吸收分光光度计	0.025 mg/L
铜	电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006（1.5）	PHTT/YQ-116 NexION1000G 型 电感耦合等离子体质谱仪	9×10^{-5} mg/L

检测项目	检测分析方法	分析仪器编号及型号	检出限
锌	原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006（5.1）	PHTT/YQ-04 WFX-130A 型原子吸收分光光度计	0.01 mg/L
氯化物	离子色谱法 GB/T 5750.5-2006(2.2)	PHTT/YQ-213 CIC-D100 型离子色谱仪	0.038 mg/L
硫酸盐	离子色谱法 GB/T 5750.5-2006(1.2)	PHTT/YQ-213 CIC-D100 型离子色谱仪	0.188 mg/L
溶解性总固体	称量法 GB/T 5750.4-2006（8.1）	PHTT/YQ-104 AUW120D 型电子天平	——
总硬度	EDTA 滴定法 GB/T 5750.4-2006(7.1)	50ml 酸碱滴定管	1.0 mg/L
耗氧量	滴定法 GB/T 5750.7-2006（1.1）	50ml 酸碱滴定管	0.05 mg/L
挥发酚类	4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 GB/T 5750.4-2006(9.1)	PHTT/YQ-07 722 型可见分光光度计	0.002 mg/L
阴离子合成洗涤剂	亚甲蓝分光光度法 GB/T 5750.4-2006(10.1)	PHTT/YQ-07 722 型可见分光光度计	0.050 mg/L
总α放射性	低本底总α检测法 GB/T 5750.13-2006（1）	PHTT/YQ-132 LB-4 型四路低本底αβ测量仪	1.6×10^{-2} Bq/L
总β放射性	薄样法 GB/T 5750.13-2006（2）	PHTT/YQ-132 LB-4 型四路低本底αβ测量仪	2.8×10^{-2} Bq/L
游离余氯	N,N,-二乙基对苯二胺分光光度法 GB/T 5750.11-2006（1.1）	PHTT/YQ-08 UV1801 型紫外可见分光光度计	0.01 mg/L
一氯胺	N,N,-二乙基对苯二胺分光光度法 GB/T 5750.11-2006（3.1）	PHTT/YQ-08 UV1801 型紫外可见分光光度计	0.01 mg/L
臭氧	靛蓝分光光度法 GB/T 5750.11-2006（5.2）	PHTT/YQ-07 722 型可见分光光度计	1×10^{-5} mg/L
二氧化氯	N,N 二乙基对苯二胺硫酸亚铁铵滴定法 GB/T 5750.11-2006（4.1）	10ml 微量滴定管	0.025 mg/L

5、现场情况

司法局（管网水）

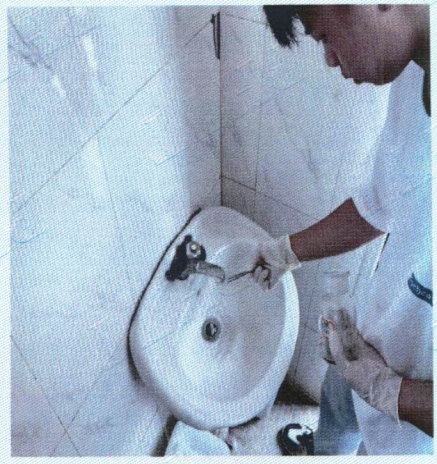

粤东医院（管网水）

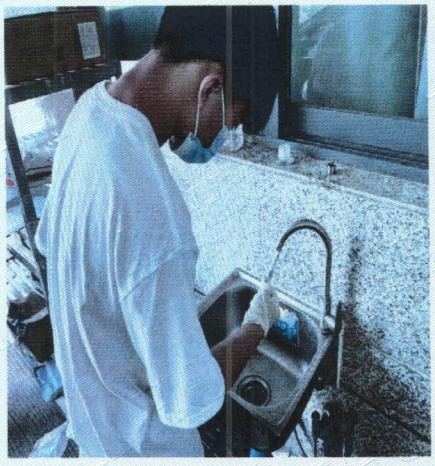

市生环局（管网水）

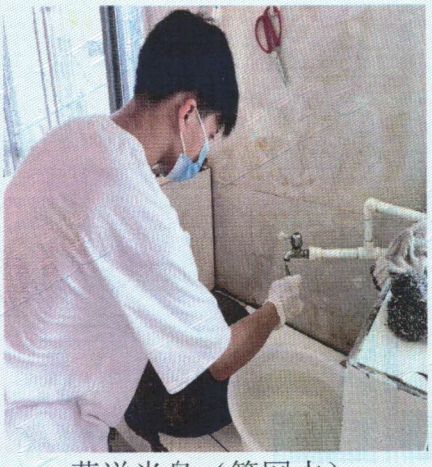

芹洋半岛（管网水）

东山中学（管网水）

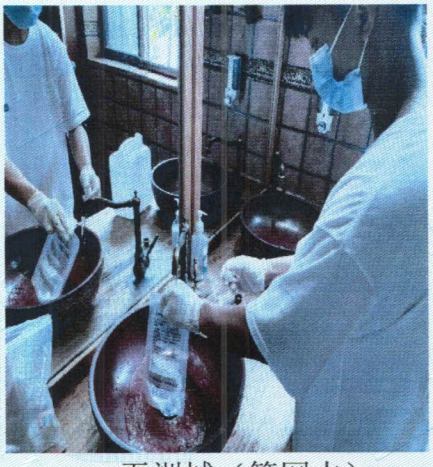

五洲城（管网水）

江南水厂（出厂水）

西桥水厂（出厂水）

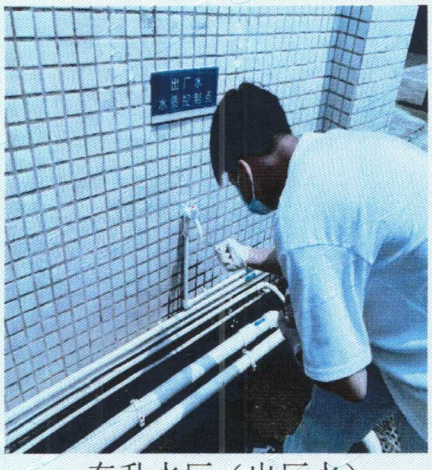

东升水厂（出厂水）

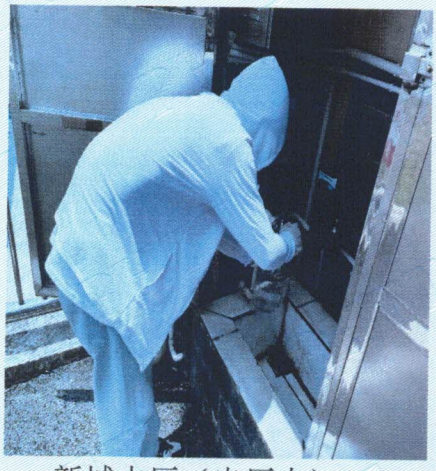

新城水厂（出厂水）

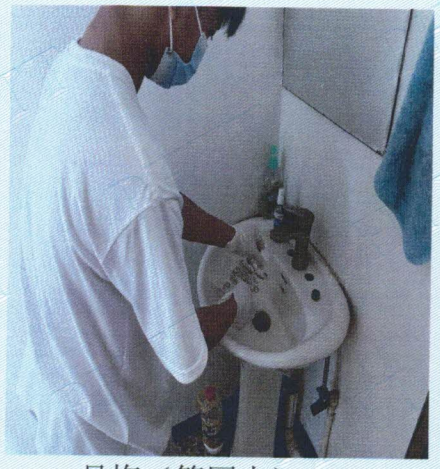

月梅（管网水）

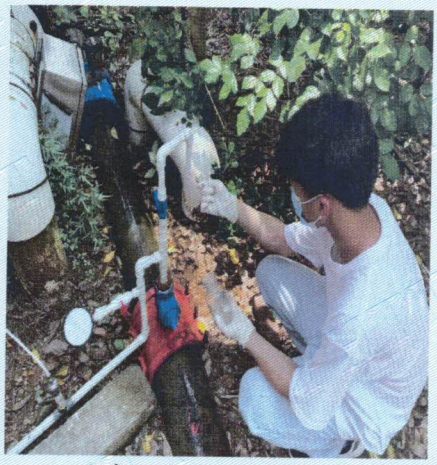

客天下（管网水）

编制：郑嘉佩 郑嘉佩　　审核：黄媚 黄媚　　签发：林[illegible]

日期：2022.8.5

报告结束