

广东朴华检测技术有限公司



报告

检测项目：水质

检测类别：委托检测

委托单位：梅州市城市供排水中心

报告日期：2022 年 12 月 17 日

广东朴华检测技术有限公司（检验检测专用章）



广东朴华检测技术有限公司

报 告 声 明

- 1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、报告无本公司检验检测专用章，无骑缝章，无报告编写人、审核人、签发人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、送样委托检测，应书面说明样品来源，本公司仅对委托样品检测数据负责。
- 5、如被测单位对本报告数据有异议，应于收到报告之日起十五日内，向本公司提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由，逾期不予受理。
- 6、如需复检须在收到本报告之日起十个工作日内向本公司提出申请，对于性能不稳不易留样的样品，恕不受理复检。
- 7、报告未经我公司书面批准，不得部分复制本报告。未经同意不得用于广告宣传。
- 8、解释权归本公司所有。

联系地址：广东省梅州市梅县区扶大高新区三葵（金鸡石水库）

邮政编码：514733

网址：<http://www.gdphtt.com>

联系电话：0753-2598876

传真：0753-2595876

联系手机：15307538076

邮箱：gdphtt@163.com

广东朴华检测技术有限公司

检 测 报 告

1、检测概况

委托单位	梅州市城市供排水中心		
通讯地址	梅州市正兴路6号二楼		
项目名称	2022-2023 年度梅州城区供水水质监测项目		
联系人员	刘爱文	联系电话	134 3018 0725
采样员	黄键锋、赖炜元	采样日期	2022.12.6
检测员	林素玲、朱文兴、陈翠华、郑敏仪、 廖银章、陈苑珍、张利方、朱玉薇、 刘婷、李慧莲、李冰、韦晓燕	检测日期	2022.12.6-12.15
样品描述	水样均为无色无味无浮油透明		
结论	梅州城区供水水质实行分片定点、每月一次采样监测，采集水样包括管网水取水 8 个点位（市司法局、粤东医院、市生态环境局、芹洋半岛、东山中学、五洲城、月梅、客天下）以及出厂水样 4 个点位（江南水厂、西桥水厂、东升水厂、新城水厂）。 经对 12 月份管网水、出厂水水质进行微生物、毒理、感官性状和一般化学指标、放射性、消毒剂等常规 42 项检测，结果均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）要求（水质全部达标）。 水质检测各项指标详见检测报告。		

本页以下空白

2、采样点位布设及采样时间

采样点位及样品编号	采样时间	检测项目
司法局（管网水）PHTT20221655S001 (N24°17'33" E116°07'07")	2022.12.6 09:17	臭和味、肉眼可见物、pH、二氧化氯、色度、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、六价铬、氰化物、硝酸盐、亚硝酸盐氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、臭氧、游离余氯、一氯胺、砷、镉、铅、硒、铝、铁、锰、铜、锌、汞、氟化物、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、氯化物、硫酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总 α 放射性、总 β 放射性
江南水厂（出厂水）PHTT20221655S002 (N24°17'59" E116°06'49")	2022.12.6 09:35	
西桥水厂（出厂水）PHTT20221655S003 (N24°17'59" E116°06'25")	2022.12.6 09:47	
五洲城（管网水）PHTT20221655S004 (N24°18'60" E116°07'08")	2022.12.6 10:12	
月梅（管网水）PHTT20221655S005 (N24°19'41" E116°07'08")	2022.12.6 10:32	
东山中学（管网水）PHTT20221655S006 (N24°18'19" E116°08'07")	2022.12.6 10:50	
芹洋半岛（管网水）PHTT20221655S007 (N24°16'48" E116°08'27")	2022.12.6 11:14	
客天下（管网水）PHTT20221655S008 (N24°15'59" E116°08'42")	2022.12.6 11:40	
东升水厂（出厂水）PHTT20221655S009 (N24°16'52" E116°09'20")	2022.12.6 12:15	
市生环局（管网水）PHTT20221655S010 (N24°15'54" E116°04'37")	2022.12.6 16:00	
新城水厂（出厂水）PHTT20221655S011 (N24°14'46" E116°04'56")	2022.12.6 16:19	
粤东医院（管网水）PHTT20221655S012/S013 (N24°16'47" E116°04'14")	2022.12.6 16:47	

3、检测结果

3.1水质检测结果 1

单位: mg/L (注明的除外)

样品名称 及编号 检测 结果 检测项目	司法局 (管网水) PHTT2022 1655S001	五洲城 (管网水) PHTT2022 1655S004	月梅 (管网水) PHTT2022 1655S005	东山中学 (管网水) PHTT2022 1655S006	芹洋半岛 (管网水) PHTT2022 1655S007	客天下 (管网水) PHTT2022 1655S008	市生环局 (管网水) PHTT2022 1655S010	粤东医院 (管网水) PHTT2022 1655S012/ S013	参照 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生 标准》表 1 及表 2 管网末梢水余量 限值标准
总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不得检出
耐热大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不得检出
菌落总数 (CFU/mL)	2	3	未检出	未检出	未检出	未检出	2	3	100
砷	$<1 \times 10^{-3}$	$<1 \times 10^{-3}$	$<1 \times 10^{-3}$	$<1 \times 10^{-3}$	$<1 \times 10^{-3}$	$<1 \times 10^{-3}$	$<1 \times 10^{-3}$	$<1 \times 10^{-3}$	0.01
镉	$<6 \times 10^{-5}$	$<6 \times 10^{-5}$	$<6 \times 10^{-5}$	$<6 \times 10^{-5}$	$<6 \times 10^{-5}$	$<6 \times 10^{-5}$	$<6 \times 10^{-5}$	$<6 \times 10^{-5}$	0.005
六价铬	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.05
铅	$<7 \times 10^{-5}$	$<7 \times 10^{-5}$	$<7 \times 10^{-5}$	8.00×10^{-5}	$<7 \times 10^{-5}$	$<7 \times 10^{-5}$	4.80×10^{-4}	9.00×10^{-5}	0.01
汞	$<1 \times 10^{-4}$	$<1 \times 10^{-4}$	$<1 \times 10^{-4}$	$<1 \times 10^{-4}$	$<1 \times 10^{-4}$	$<1 \times 10^{-4}$	$<1 \times 10^{-4}$	$<1 \times 10^{-4}$	0.001
硒	$<4 \times 10^{-4}$	$<4 \times 10^{-4}$	$<4 \times 10^{-4}$	$<4 \times 10^{-4}$	$<4 \times 10^{-4}$	$<4 \times 10^{-4}$	$<4 \times 10^{-4}$	$<4 \times 10^{-4}$	0.01
氰化物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.05
氟化物	0.122	0.049	0.317	0.224	0.143	0.088	0.384	0.357	1.0
硝酸盐(以 N 计)	1.25	0.774	2.01	1.37	1.15	0.767	2.20	1.89	10

样品名称 及编号 检测 结果 检测项目	司法局 (管网水) PHTT2022 1655S001	五洲城 (管网水) PHTT2022 1655S004	月梅 (管网水) PHTT2022 1655S005	东山中学 (管网水) PHTT2022 1655S006	芹洋半岛 (管网水) PHTT2022 1655S007	客天下 (管网水) PHTT2022 1655S008	市生环局 (管网水) PHTT2022 1655S010	粤东医院 (管网水) PHTT2022 1655S012/ S013	参照 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生 标准》表 1 及表 2 管网末梢水余量 限值标准
三氯甲烷	0.0151	8.48×10^{-3}	0.0214	0.0184	0.0177	8.60×10^{-3}	0.0273	0.0249	0.06
四氯化碳	$<2.1 \times 10^{-4}$	$<2.1 \times 10^{-4}$	$<2.1 \times 10^{-4}$	$<2.1 \times 10^{-4}$	$<2.1 \times 10^{-4}$	$<2.1 \times 10^{-4}$	$<2.1 \times 10^{-4}$	$<2.1 \times 10^{-4}$	0.002
溴酸盐	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01
亚硝酸盐氮	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—
亚氯酸盐	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.7
氯酸盐	<0.23	<0.23	<0.23	<0.23	<0.23	<0.23	<0.23	<0.23	0.7
色度 (度)	5	5	5	5	5	5	5	5	15
浑浊度 (NTU)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1
臭和味	无异臭、 异味	无异臭、 异味	无异臭、 异味	无异臭、 异味	无异臭、 异味	无异臭、 异味	无异臭、 异味	无异臭、 异味	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无
pH (无量纲)	6.64	6.68	6.60	6.73	6.65	6.68	6.64	6.67	6.5-8.5
铝	0.017	0.013	0.016	0.020	0.024	0.013	0.018	0.009	0.2
铁	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	0.3
锰	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.1
铜	1.96×10^{-3}	4.00×10^{-4}	2.25×10^{-3}	8.40×10^{-4}	2.37×10^{-3}	1.30×10^{-4}	4.11×10^{-3}	1.81×10^{-3}	1.0
锌	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
氯化物	6.05	3.25	11.7	7.64	6.76	3.11	12.0	13.6	250

样品名称 及编号 检测 结果 检测项目	司法局 (管网水) PHTT2022 1655S001	五洲城 (管网水) PHTT2022 1655S004	月梅 (管网水) PHTT2022 1655S005	东山中学 (管网水) PHTT2022 1655S006	芹洋半岛 (管网水) PHTT2022 1655S007	客天下 (管网水) PHTT2022 1655S008	市生环局 (管网水) PHTT2022 1655S010	粤东医院 (管网水) PHTT2022 1655S012/ S013	参照 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生 标准》表 1 及表 2 管网末梢水余量 限值标准
硫酸盐	7.72	2.50	18.0	10.9	7.00	2.67	16.7	18.3	250
溶解性总固体	66	46	119	66	58	92	98	95	1000
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	36	12	47	34	47	11	50	58	450
耗氧量 (以 O ₂ 计)	1.22	0.96	1.00	1.24	0.96	1.12	1.08	1.08	3
挥发酚类	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002
阴离子 合成洗涤剂	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	0.3
总α放射性 (Bq/L)	<1.6×10 ⁻²	<1.6×10 ⁻²	<1.6×10 ⁻²	<1.6×10 ⁻²	<1.6×10 ⁻²	<1.6×10 ⁻²	<1.6×10 ⁻²	<1.6×10 ⁻²	0.5
总β放射性 (Bq/L)	0.0852	0.0874	0.0371	0.0626	0.0872	0.0434	0.127	0.128	1
游离余氯 ^①	0.06	0.09	0.08	0.07	0.06	0.08	0.08	0.08	≥0.05
一氯胺	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—
臭氧	<1×10 ⁻⁵	<1×10 ⁻⁵	<1×10 ⁻⁵	<1×10 ⁻⁵	<1×10 ⁻⁵	<1×10 ⁻⁵	<1×10 ⁻⁵	<1×10 ⁻⁵	—
二氧化氯	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	—
备注: 1、本结果只对当日当次采样负责; 2、采样当天 (2022.12.6) 天气晴; 3、“<”表示浓度低于方法检出限并加检出限值; 4、“—”表示标准对该项目无限值要求; 5、“①”表示使用次氯酸钠消毒; 6、限值参照标准由委托单位提供。									

3.2 水质检测结果 2

单位: mg/L (注明的除外)

样品名称及编号 检测结果 检测项目	江南水厂 (出厂水) PHTT20221655S002	西桥水厂 (出厂水) PHTT20221655S003	东升水厂 (出厂水) PHTT20221655S009	新城水厂 (出厂水) PHTT20221655S011	参照 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》 表 1 及表 2 出厂水中限值、 出厂水中余量限值标准
总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	未检出	未检出	未检出	不得检出
耐热大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	未检出	未检出	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	未检出	未检出	未检出	不得检出
菌落总数 (CFU/mL)	未检出	未检出	未检出	1	100
砷	$<1 \times 10^{-3}$	$<1 \times 10^{-3}$	$<1 \times 10^{-3}$	$<1 \times 10^{-3}$	0.01
镉	$<6 \times 10^{-5}$	$<6 \times 10^{-5}$	$<6 \times 10^{-5}$	$<6 \times 10^{-5}$	0.005
六价铬	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.05
铅	$<7 \times 10^{-5}$	$<7 \times 10^{-5}$	$<7 \times 10^{-5}$	$<7 \times 10^{-5}$	0.01
汞	$<1 \times 10^{-4}$	$<1 \times 10^{-4}$	$<1 \times 10^{-4}$	$<1 \times 10^{-4}$	0.001
硒	$<4 \times 10^{-4}$	$<4 \times 10^{-4}$	$<4 \times 10^{-4}$	$<4 \times 10^{-4}$	0.01
氰化物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.05
氟化物	0.303	0.073	0.086	0.301	1.0
硝酸盐 (以 N 计)	2.01	0.764	0.758	1.95	10
三氯甲烷	0.0229	9.65×10^{-3}	0.0107	0.0260	0.06

样品名称及编号 检测结果 检测项目	江南水厂 (出厂水) PHTT20221655S002	西桥水厂 (出厂水) PHTT20221655S003	东升水厂 (出厂水) PHTT20221655S009	新城水厂 (出厂水) PHTT20221655S011	参照 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》 表 1 及表 2 出厂水中限值、 出厂水中余量限值标准
四氯化碳	$<2.1 \times 10^{-4}$	$<2.1 \times 10^{-4}$	$<2.1 \times 10^{-4}$	$<2.1 \times 10^{-4}$	0.002
溴酸盐	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01
亚硝酸盐氮	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—
亚氯酸盐	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.7
氯酸盐	<0.23	<0.23	<0.23	<0.23	0.7
色度 (度)	5	5	5	5	15
浑浊度 (NTU)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无	无	无	无
pH (无量纲)	6.74	6.69	6.63	6.68	6.5-8.5
铝	0.020	0.010	0.020	0.021	0.2
铁	<0.075	<0.075	<0.075	<0.075	0.3
锰	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.1
铜	1.38×10^{-3}	3.50×10^{-4}	8.70×10^{-4}	1.28×10^{-3}	1.0
锌	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
氯化物	12.9	3.35	3.36	9.81	250
硫酸盐	19.1	2.73	2.29	17.3	250

样品名称及编号 检测结果 检测项目	江南水厂 (出厂水) PHTT20221655S002	西桥水厂 (出厂水) PHTT20221655S003	东升水厂 (出厂水) PHTT20221655S009	新城水厂 (出厂水) PHTT20221655S011	参照 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》 表 1 及表 2 出厂水中限值、 出厂水中余量限值标准
溶解性总固体	124	65	74	130	1000
总硬度 (以 CaCO_3 计)	53	32	13	47	450
耗氧量 (以 O_2 计)	1.28	1.04	1.16	1.04	3
挥发酚类 (以苯酚计)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	0.3
总 α 放射性 (Bq/L)	< 1.6×10^{-2}	< 1.6×10^{-2}	< 1.6×10^{-2}	< 1.6×10^{-2}	0.5
总 β 放射性 (Bq/L)	0.0377	0.0638	0.0680	0.190	1
游离余氯 ^①	0.38	0.37	0.37	0.39	≥ 0.3 , <4
一氯胺	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—
臭氧	< 1×10^{-5}	< 1×10^{-5}	< 1×10^{-5}	< 1×10^{-5}	—
二氧化氯	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	—
备注: 1、本结果只对当日当次采样负责; 2、采样当天 (2022.12.6) 天气晴; 3、“<”表示浓度低于方法检出限并加检出限值; 4、“—”表示标准对该项目无限值要求; 5、“①”表示使用次氯酸钠消毒; 6、限值参照标准由委托单位提供。					


4、项目分析仪器及检出限

检测项目	检测分析方法	分析仪器编号及型号	检出限
总大肠菌群	多管发酵法 GB/T 5750.12-2006 (2.1)	PHTT/YQ-130 DHP9272B 型恒温培养箱 PHTT/YQ-14 SMART 型双目生物显微镜	—
耐热大肠菌群	多管发酵法 GB/T 5750.12-2006(3.1)	PHTT/YQ-130 DHP9272B 型恒温培养箱 PHTT/YQ-47 CF-1A 型台式紫外观察灯	—
大肠埃希氏菌	多管发酵法 GB/T 5750.12-2006(4.1)	PHTT/YQ-130 DHP9272B 型恒温培养箱 PHTT/YQ-47 CF-1A 型台式紫外观察灯	—
菌落总数	平皿计数法 GB/T 5750.12-2006 (1.1)	PHTT/YQ-130 DHP9272B 型恒温培养箱	—
砷	原子荧光法 GB/T 5750.6-2006(6.1)	PHTT/YQ-03 AFS200S 型原子荧光光度计	1×10^{-3} mg/L
镉	电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	PHTT/YQ-116 NexION1000G 型 电感耦合等离子体质谱仪	6×10^{-5} mg/L
六价铬	二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2006 (10.1)	PHTT/YQ-07 722 型可见分光光度计	0.004 mg/L
铅	电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	PHTT/YQ-116 NexION1000G 型 电感耦合等离子体质谱仪	7×10^{-5} mg/L
汞	原子荧光法 GB/T 5750.6-2006(8.1)	PHTT/YQ-03 AFS200S 型原子荧光光度计	1×10^{-4} mg/L
硒	原子荧光法 GB/T 5750.6-2006(7.1)	PHTT/YQ-03 AFS200S 型原子荧光光度计	4×10^{-4} mg/L
氰化物	异烟酸-巴比妥酸分光光度法 GB/T 5750.5-2006 (4.2)	PHTT/YQ-08 UV1801 型紫外可见分光 光度计	0.002 mg/L
氟化物	离子色谱法 GB/T 5750.5-2006(3.2)	PHTT/YQ-213 CIC-D100 型离子色谱仪	0.025 mg/L
硝酸盐 (以 N 计)	离子色谱法 GB/T 5750.5-2006(5.3)	PHTT/YQ-213 CIC-D100 型离子色谱仪	0.038 mg/L

检测项目	检测分析方法	分析仪器编号及型号	检出限
三氯甲烷	气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	PHTT/YQ-114 Trace1300 ISQ7000 型 气相色谱-质谱仪	3×10^{-5} mg/L
四氯化碳	气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	PHTT/YQ-114 Trace1300 ISQ7000 型 气相色谱-质谱仪	2.1×10^{-4} mg/L
溴酸盐	离子色谱法 GB/T 5750.10-2006 (14.2)	PHTT/YQ-213 CIC-D100 型离子色谱仪	0.005 mg/L
亚氯酸盐	碘量法 GB/T 5750.10-2006(13.1)	10ml 微量滴定管	0.04 mg/L
亚硝酸盐氮	重氮偶合分光光度法 GB/T 5750.5-2006 (10.1)	PHTT/YQ-08 UV1801 型紫外可见分光 光度计	0.001 mg/L
氯酸盐	碘量法 GB/T 5750.11-2006(6)	10ml 微量滴定管	0.23 mg/L
色度	铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2006 (1.1)	—	5 度
浑浊度	散射法-福尔马肼 GB/T 5750.4-2006 (2.1)	PHTT/YQ-23 WZS-180A 型浊度计	0.5 NTU
臭和味	嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2006 (3.1)	—	—
肉眼可见物	直接观察法 GB/T 5750.4-2006 (4.1)	—	—
pH	玻璃电极法 GB/T 5750.4-2006(5.1)	PHTT/YQ-19 PHSJ-3F 型 pH 计	—
铝	铬天青分光光度法 GB/T 5750.6-2006 (1.1)	PHTT/YQ-07 722 型可见分光光度计	0.008 mg/L
铁	火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006(2.1)	PHTT/YQ-04 WFX-130A 型原子吸收 分光光度计	0.075 mg/L
锰	火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006(3.1)	PHTT/YQ-04 WFX-130A 型原子吸收 分光光度计	0.025 mg/L
铜	电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	PHTT/YQ-116 NexION1000G 型 电感耦合等离子体质谱仪	9×10^{-5} mg/L

检测项目	检测分析方法	分析仪器编号及型号	检出限
锌	原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 (5.1)	PHTT/YQ-04 WFX-130A 型原子吸收 分光光度计	0.01 mg/L
氯化物	离子色谱法 GB/T 5750.5-2006(2.2)	PHTT/YQ-213 CIC-D100 型离子色谱仪	0.038 mg/L
硫酸盐	离子色谱法 GB/T 5750.5-2006(1.2)	PHTT/YQ-213 CIC-D100 型离子色谱仪	0.188 mg/L
溶解性总固体	称量法 GB/T 5750.4-2006 (8.1)	PHTT/YQ-104 AUW120D 型电子天平	—
总硬度	EDTA 滴定法 GB/T 5750.4-2006(7.1)	50ml 酸碱滴定管	1.0 mg/L
耗氧量	滴定法 GB/T 5750.7-2006 (1.1)	50ml 酸碱滴定管	0.05 mg/L
挥发酚类	4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分 光光度法 GB/T 5750.4-2006(9.1)	PHTT/YQ-08 UV1801 型紫外可见分光 光度计	0.002 mg/L
阴离子合成 洗涤剂	亚甲蓝分光光度法 GB/T 5750.4-2006(10.1)	PHTT/YQ-07 722 型可见分光光度计	0.050 mg/L
总 α 放射性	低本底总 α 检测法 GB/T 5750.13-2006 (1)	PHTT/YQ-132 LB-4 型四路 低本底 $\alpha\beta$ 测量仪	1.6×10^{-2} Bq/L
总 β 放射性	薄样法 GB/T 5750.13-2006 (2)	PHTT/YQ-132 LB-4 型四路 低本底 $\alpha\beta$ 测量仪	2.8×10^{-2} Bq/L
游离余氯	N,N,-二乙基对苯二胺分光光度法 GB/T 5750.11-2006 (1.1)	PHTT/YQ-08 UV1801 型紫外可见分光 光度计	0.01 mg/L
一氯胺	N,N,-二乙基对苯二胺分光光度法 GB/T 5750.11-2006 (3.1)	PHTT/YQ-08 UV1801 型紫外可见分光 光度计	0.01 mg/L
臭氧	靛蓝分光光度法 GB/T 5750.11-2006 (5.2)	PHTT/YQ-07 722 型可见分光光度计	1×10^{-5} mg/L
二氧化氯	N,N 二乙基对苯二胺硫酸亚铁铵 滴定法 GB/T 5750.11-2006 (4.1)	10ml 微量滴定管	0.025 mg/L

5、现场情况

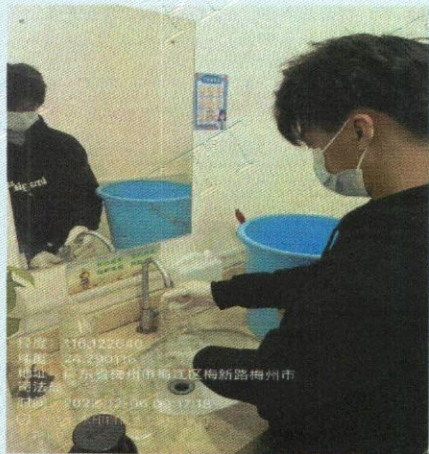


司法局（管网水）



江南水厂（出厂水）




西桥水厂（出厂水）

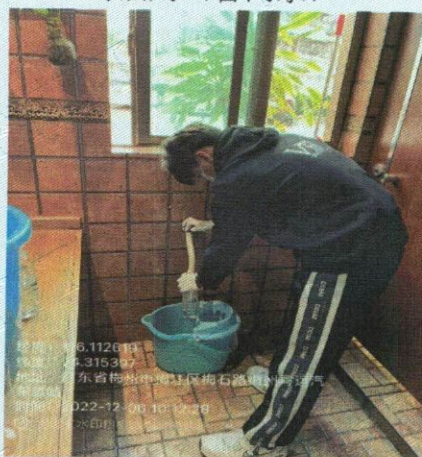


五洲城（管网水）




月梅（管网水）

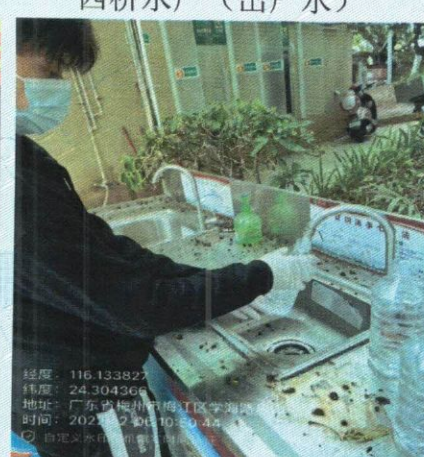

东山中学（管网水）

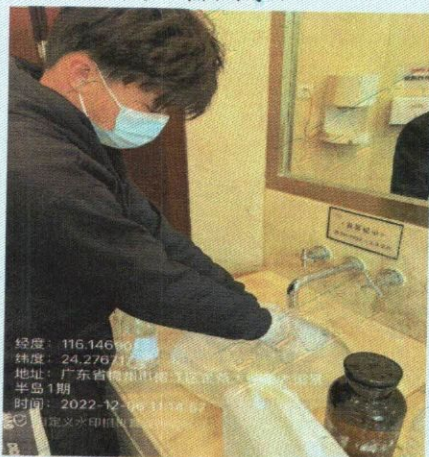


芹洋半岛（管网水）

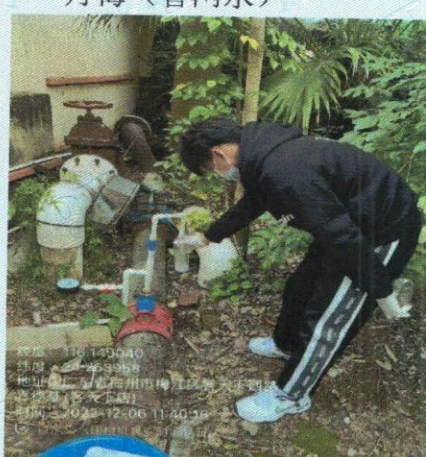

客天下（管网水）



东升水厂（出厂水）

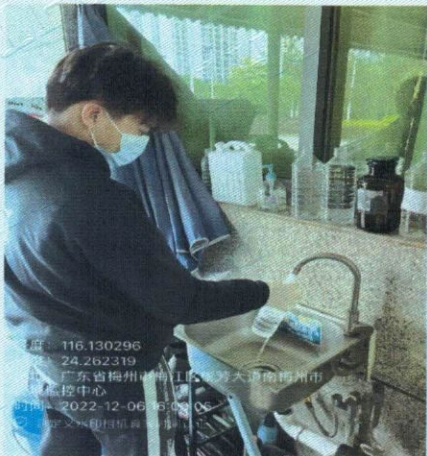

市生环局（管网水）



新城水厂（出厂水）



粤东医院（管网水）

编制: 吴远萍 吴远萍

审核: 黄媚 黄媚

签发: 林军 林军

日期: 2022.12.17

报告结束

有限公司